
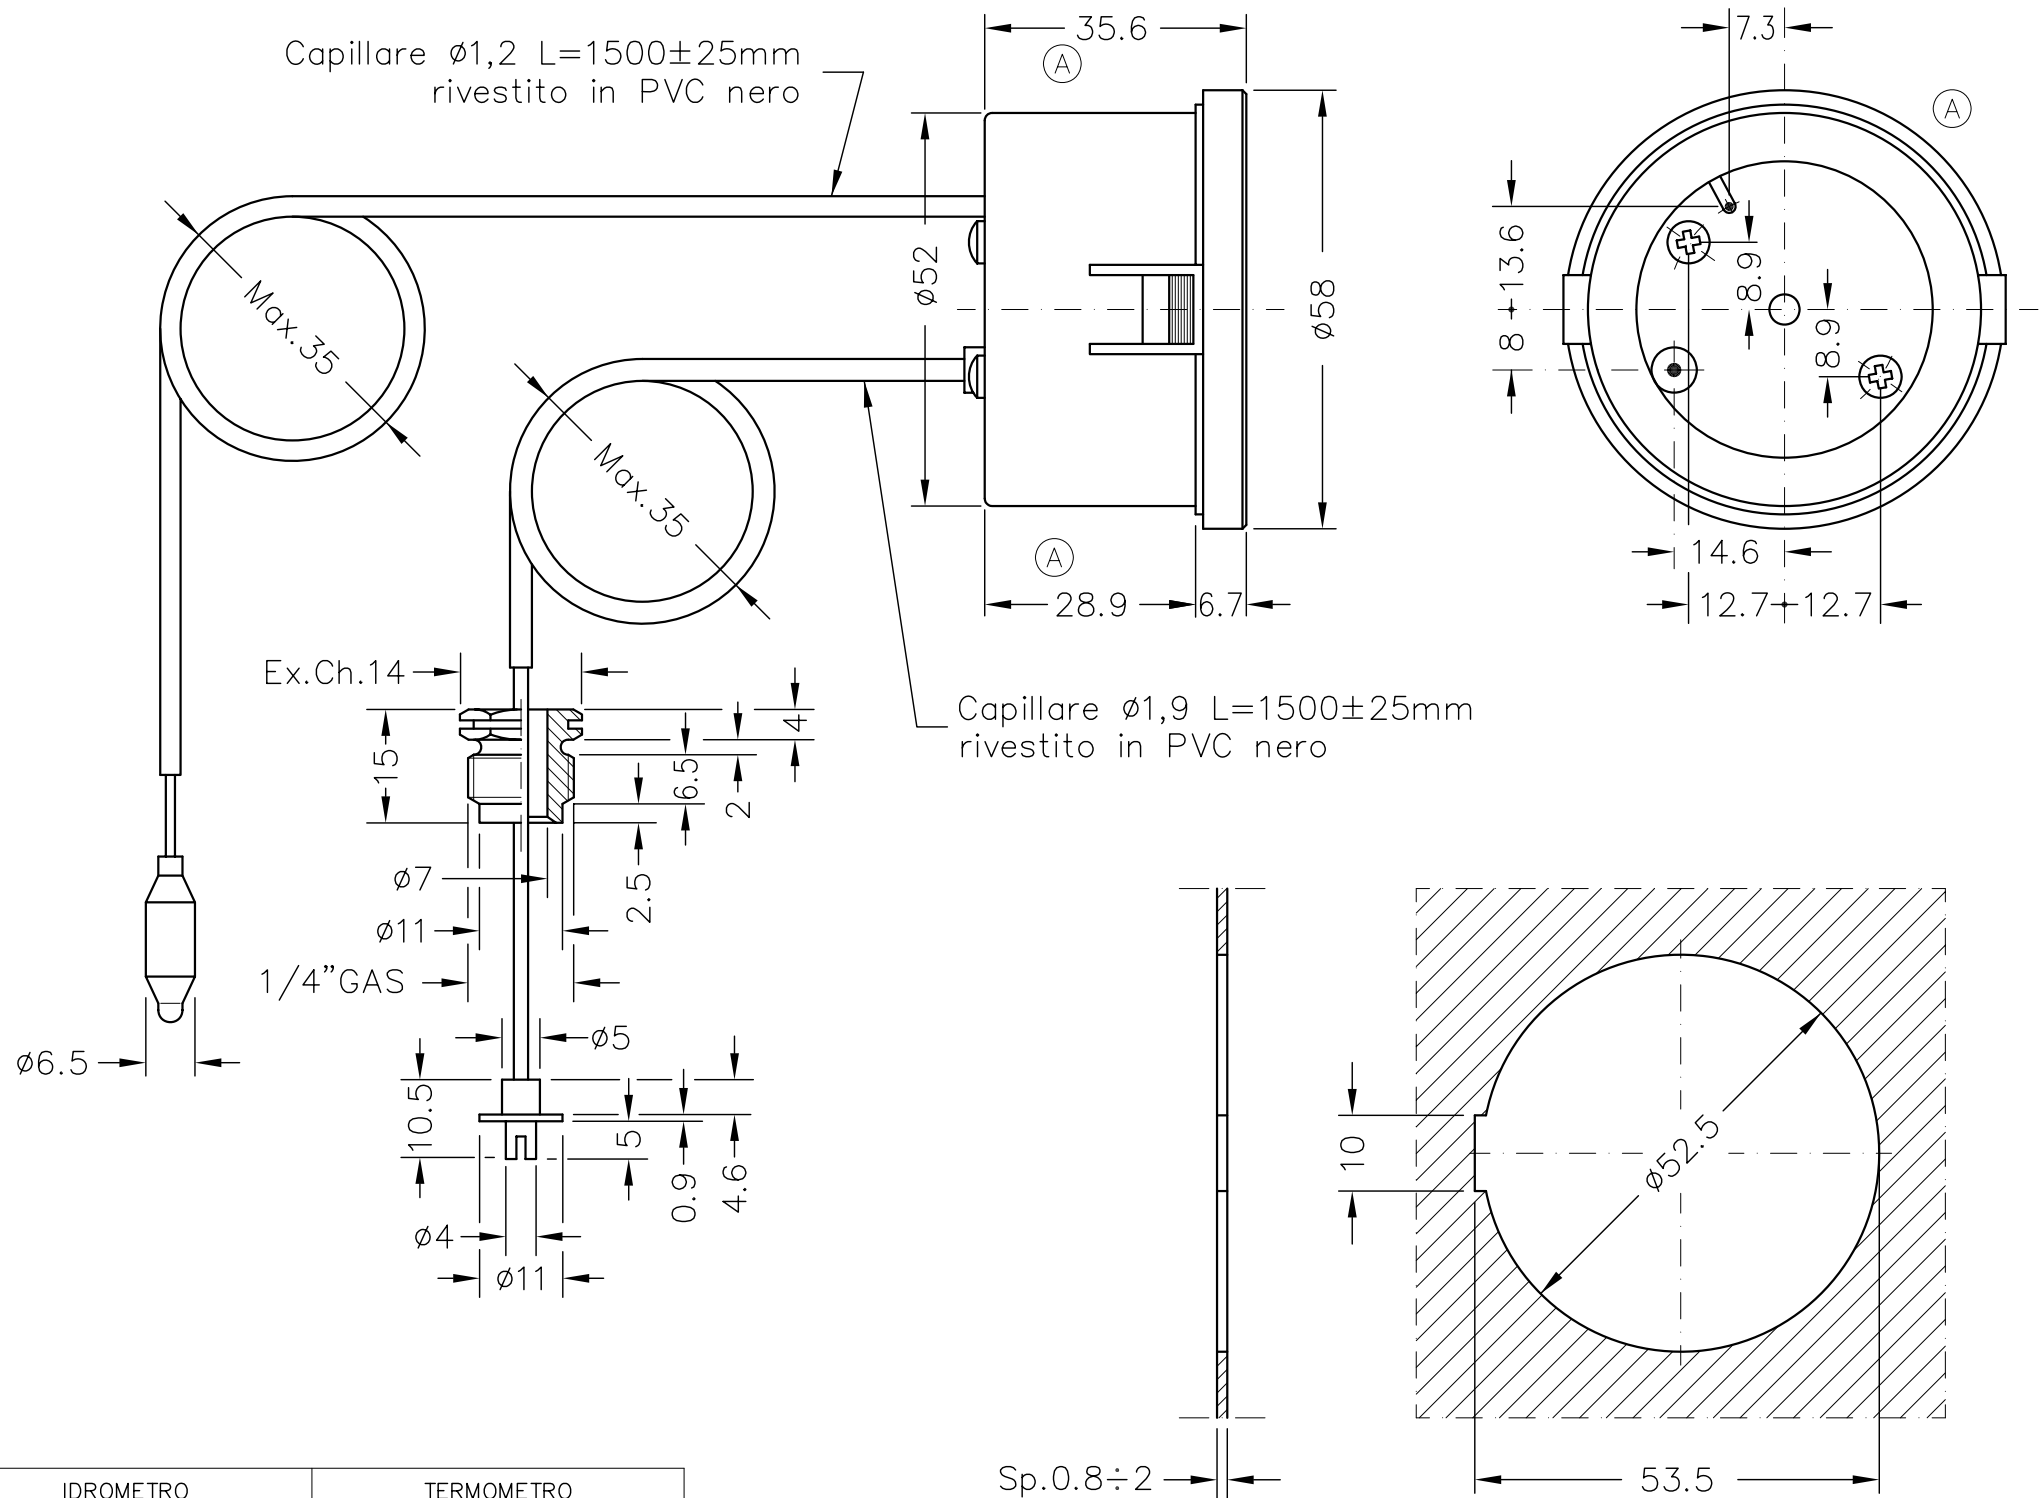


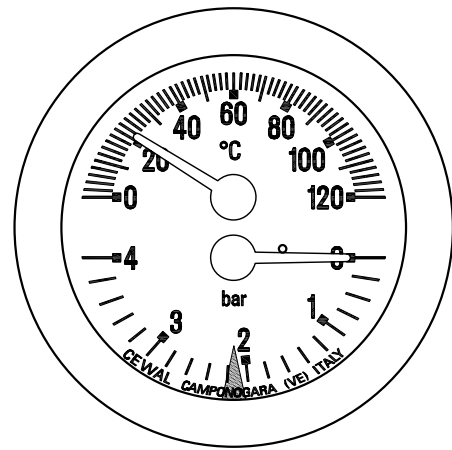

DATI TECNICI	IDROMETRO	TERMOMETRO
CAMPO DI LAVORO	0 bar / 4 bar	0°C / 120°C
CASSA	NYLON NERO	
GHIERA	PIBITER NERO	
TRASPARENTE	ALTUGLAS (METACRILATO) CON INDICE ROSSO TAMPOGRAFATO	
QUADRANTE	ALLUMINIO FONDO NERO GRAFICA BIANCA	
INDICI	NYLON BIANCO	
TEMP.MAX.SOPPORTATA DAL CORPO	70°C	
TARATURA	2 bar ± 0,2 bar	60°C ± 2°C
CONTROLLO	1 bar ± 0,3 / 3 bar ± 0,3	30°C ± 3°C / 80°C ± 3°C
RAGGIO MINIMO CURVATURA CAPILLARE	5 mm	

1	24/11/10	Ridotto fondello e altezza totale da 39.6 a 35.6	A	Gd	AS
INDICE	DATA	CAUSA DELLA MODIFICA			INDICE DISEGN. APPROV.
MATERIALE:		TRATTAMENTO:	DISEGNATO: Gd	APPROVATO: AS	
TERMIDROMETRO Ø52 1,5 Mt. PVC 1/4" GAS CASSA E GHIERA NERA 4bar/120°C FN/NB. "CEWAL"			DIS. N°	91392120	1
			SCALA	1:1	DATA: 06/06/97
			INDICE		
TOLLERANZE GENERALI Lavorati Angoli ±30° Quote 0-18±0.15 18-80±0.25>80±0.4			Stampati Angoli ±2° Spessore ±10% Lunghezza o ø 0.5%		
xxx = QUOTE CRITICHE DA TENERE SOTTO CONTROLLO DURANTE LA PRODUZIONE xxx = QUOTE IMPORTANTI			Proprietà riservata a termini di legge. Questo disegno non può essere ceduto a terzi senza la ns preventiva autorizzazione.		

CEWAL S.p.A. 30010 CAMPONOGARA (VENEZIA) ITALY
via Gramsci N°42, tel. +39 041 462155
fax. +39 041 4174282, www.cewal.com